


Anhang 1

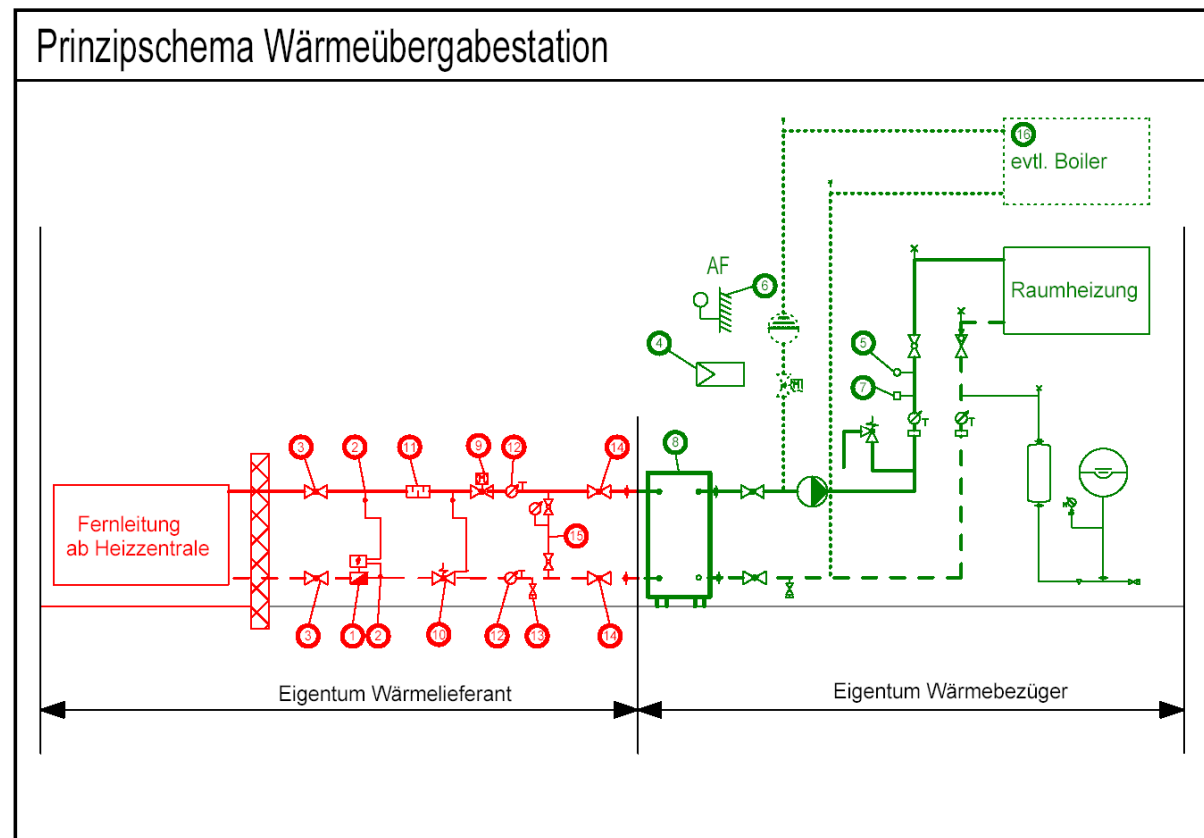

Legende:

Wärmemessung Eigentum Wärmelieferant:

- 1) Durchflusszähler mit Rechenwerk
- 2) Temperaturfühler
- 3) Absperrorgan Hauseintritt

Unterstation mit Heizungsregelung Lieferung Wärmelieferant, Eigentum Wärmebezüger

- 4) Heizungsregelgerät, durch Wärmelieferant lose mitgeliefert, mit oder ohne Boilerladefunktion
- 5) Vorlauftfühler, durch Wärmelieferant lose mitgeliefert
- 6) Witterungsfühler, durch Wärmelieferant lose mitgeliefert
- 7) Sicherheitsthermostat, durch Wärmelieferant lose mitgeliefert
- 8) Plattentaucher

Unterstation mit Heizungsregelung Lieferung Wärmelieferant, Eigentum Wärmelieferant

- 9) Regelventil
- 10) Differenzdruckregler
- 11) Schmutzfänger
- 12) Thermometer
- 13) Entleerhahnen
- 14) Absperrorgan Plattentaucher
- 15) Differenzdruckmessung

Eventuell Boiler Lieferung Wärmebezüger, Eigentum Wärmebezüger

- 16) Boiler mit kompletter Boilerladeeinrichtung

Das vorliegende Prinzipschema darf bezüglich Anordnung der Apparate, Messeinrichtungen und Geräte, sowie bezüglich der hydraulischen Schaltung nicht verändert werden.

Bei einem allfälligen Austausch des Heizungsregelventils oder des Druckdifferenzreglers muss der kvs-Wert der neuen Armaturen in der Grössenordnung des kvs-Wertes der ursprünglichen Armaturen liegen. Der kvs-Wert ist auf dem Typenschild der Armaturen vermerkt.

Fernwärmeversorgung Sempach